

# Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

**Date: du 03 mai au 09 mai 2026**

## Travaux en semaine :

- Terrassement : Sous-Station, TA003, TA002, TA013 TA014, P1(0+000 à 2+500), Route T6, T15, T1 et T17, Pad, T6, T15, T7, T1 et T17
- Fondation : Sous-Station
- Réseau collecteur : Forage 2 excavation de tranchées de câbles sur OH West-SS
- Dynamitage : T7- T6
- Autres : Déchargement des tours météo au Laydown

## Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

## Procédure de dynamitage :







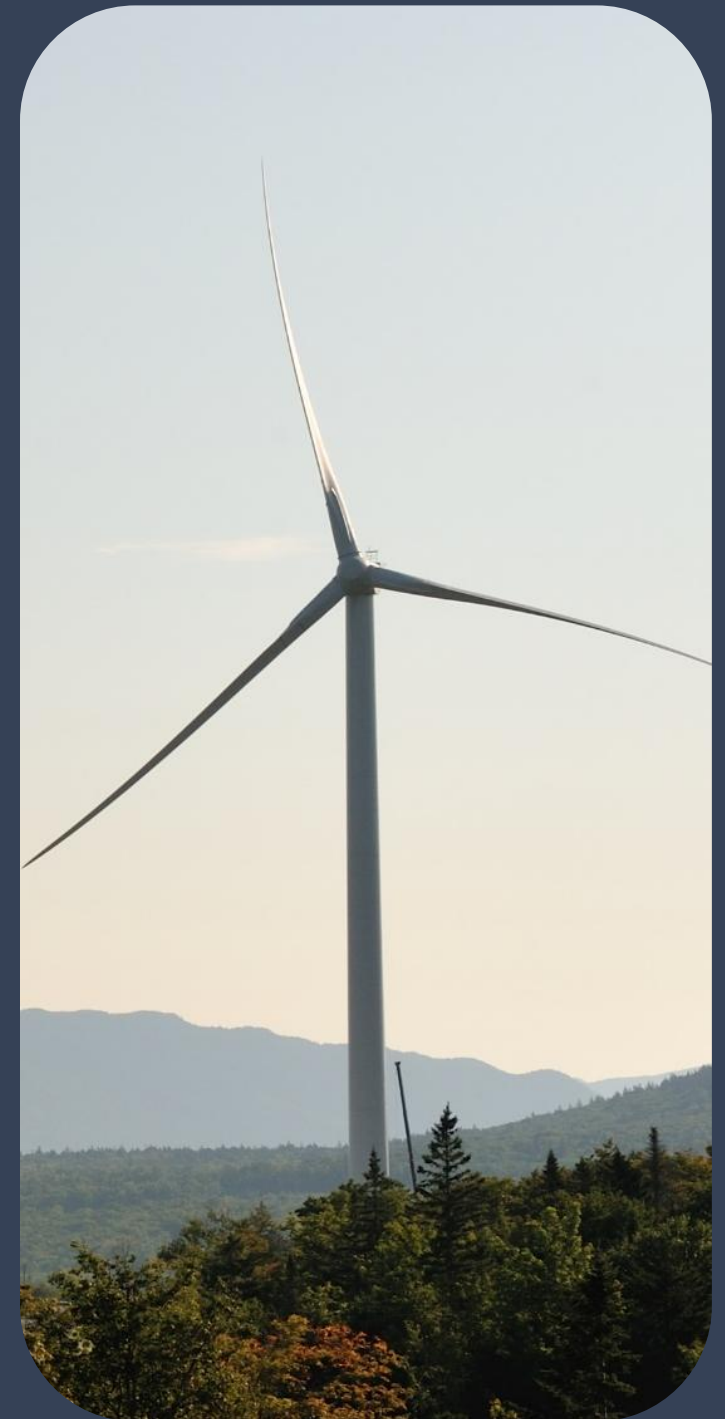



- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

## Contact :

- [CA-quebeceolien@edf-re.com](mailto:CA-quebeceolien@edf-re.com)



**LÉGENDE**

-  Turbine
-  Réseau Collecteur
-  Chemin d'accès
-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

